

Spett.le
Amministrazione Comunale
Convenzionata per Fotovoltaico

c.a. *Sindaco*
c.a. *Ragioneria*
c.a. *Ufficio Tecnico*

Provincia di Cremona

c.a. *Ufficio Tecnico/Ragioneria*

NOTA – GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Progetto Fotovoltaico per i Comuni, e Provincia, soci di SCRP

Sono qui riepilogati tutte le domande e le precisazioni relativamente alla gestione amministrativa degli impianti fotovoltaici e delle relative pratiche con i vari Enti interessati.

[Il testo contiene link a pagine Web esterne – abilitare i collegamenti per consultare i link](#)

Scambio sul posto SSP – emissione di fatture al GSE per incasso energia prodotta

Il GSE provvede ad erogare il contributo relativo all'energia prodotta direttamente al Comune mediante bonifico sul **Conto Corrente indicato in sede di registrazione al portale**

Il Soggetto (il Comune), deve procedere semestralmente alla emissione delle fatture (o Note Credito in conguaglio) ed alla registrazione delle stesse sul portale GSE/Scambio sul Posto, in mancanza non viene liquidato.

Sono emesse 2 fatture in acconto, ed una di conguaglio nel maggio Anno+1, sulla base delle risultanze delle misure energia immessa in rete e prelevata dall'edificio.

Questo servizio, per gli impianti realizzati secondo la convenzione, viene svolto da ConsorzioIT.

NB. I messaggi di posta elettronica con oggetto "*Comunicazione di pubblicazione dell'importo del contributo di acconto relativo alla convenzione di scambio sul posto*" oppure "*Comunicazione di pubblicazione dell'importo del conguaglio relativo alla convenzione di scambio sul posto*" sono da inviare ad info@consorzioit.net.

Inoltre il servizio di SSP del GSE ha un costo, che il GSE addebita al Comune e che viene compensato con il pagamento importi.

Se l'importo ricevuto differisce dalle fatture è per questo motivo.



A decorrere dall'1 gennaio 2015, conseguentemente, l'USSP corrisponde al GSE un corrispettivo amministrativo composto da una tariffa binomia, come riportato nella "Tabella 5" sottostante, in cui il corrispettivo variabile viene applicato per ogni kW eccedente la soglia inferiore della classe di potenza¹¹.

kW	Corrispettivo fisso	Corrispettivo variabile
	<i>Euro/anno</i>	<i>Euro/kW</i>
P≤3	0	0
3<P≤20	30	0
20<P≤500	30	1

Tabella 5

La tariffa è calcolata su base annua a prescindere dall'eventuale permanenza dell'impianto in SSP inferiore all'anno ed è corrisposta al GSE con compensazione sulle somme erogate, secondo modalità operative disciplinate nelle DTF rese pubbliche sul sito web del GSE nella sezione dedicata allo SSP.

NB Questo costo, direttamente correlato alla produzione di energia è a carico del Comune.

Le fatture, i pagamenti, le comunicazioni, le causali di pagamento, le email riportanti il riferimento SSP o SSA (in futuro) oppure RID in caso di vendita senza scambio, sono relative alla produzione di energia, e sono incassi del Comune.


Alcune note per la Ragioneria per consultazione fatture



Le fatture che si riescono a scaricare dal portale del GSE come PDF (fac-simile) sono quelle "attive" cioè quelle che il Comune emette e vengono pagate.

Le Fatture per i costi amministrativi (passive e compensate) il GSE non le rende disponibili come FAC SIMILE nel portale, sono da recuperare nel sistema SDI

Vista del portale - selezione SSP solo Costi Amministrativi

Risultati

 (*) Nel caso di FePa la colonna contiene il preliminare di fattura

CONTRATTO	ANNO	CORRISPETTIVO	STATO CORRISPETTIVO	NUMERO DOCUMENTO	DATA EMISSIONE	DATA PAGAMENTO	IMPONIBILE A CREDITO (€)	IMPONIBILE A DEBITO (€)	TOTALE (€)	MOTIVO SCARTO	DETTAG
SSP00216306	2021	COSTI AMMINISTRATIVI	INCASSATA	2021016121	11/05/2021	22/06/2021		59,35	59,35		
SSP00216330	2021	COSTI AMMINISTRATIVI	INCASSATA	2021016122	11/05/2021	22/06/2021		40,38	40,38		

Per spiegarmi meglio, se anche clicco sulla lente di ingrandimento esce questa finestra e null'altro, NIENTE PDF o FAC SIMILE



📄 Dettaglio Corrispettivo

Risultati

TRIMESTRE/SEMESTRE	ANNO	DESCRIZIONE	IMPONIBILE (€)	DETTAGLIO
	2021	COSTI AMMINISTRATIVI GSE - ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08	-59,35	

CHIUDI

Mentre per le fatture del Comune è presente il PDF che si riesce a scaricare

Risultati

ⓘ (*) Nel caso di FePa la colonna contiene il preliminare di fattura

CONTRATTO	ANNO	CORRISPETTIVO	STATO CORRISPETTIVO	NUMERO DOCUMENTO	DATA EMISSIONE	DATA PAGAMENTO	IMPONIBILE A CREDITO (€)	IMPONIBILE A DEBITO (€)	TOTALE (€)	MOTIVO SCARTO	DETTAGLIO	FATTURA(*)
SSPO0216306	2021	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO	PAGATO	02/2021	25/05/2021	22/06/2021	449,09		449,09			
SSPO0216330	2021	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO	PAGATO	04/2021	25/05/2021	22/06/2021	276,46		276,46			

Il portale GSE funziona così, non credo proprio che le fatture per i Costi Amministrativi per lo Scambio Sul Posto siano state mai disponibili

NOTA BENE

Fate attenzione che il prelievo dell'energia avviene quando il sistema fotovoltaico eroga potenza inferiore a quella richiesta, tipicamente **SEMPRE** quando è sera/notte e serve l'illuminazione o sono in funzione Climatizzatori/Stufe elettriche in inverno. Dal 2013 non è più indispensabile aggiornare il riferimento del Venditore.

N.B. Qualora in corso di esercizio dell'impianto:

- 1. viene cambiata la BANCA DI APPOGGIO/ TESORERIA INCASSI;**
- 2. il contratto di fornitura elettrica sia volturato ad altro soggetto titolare (es. Società Sportive che prendono gestione immobile);**


Il fatto deve essere comunicato tempestivamente, e saranno necessari copia della prima bolletta o copia contratto, fotocopia nuovo IBAN, ecc, altrimenti il Comune perde parte del contributo sulla produzione.



2.7.1 Schema riassuntivo delle pubblicazioni e delle erogazioni dei contributi SSP

Publicazione e regolazione economica	anno "a"												anno "a+1"																																		
	acconti anticipati su competenze anno "a"												conguaglio anno "a"																																		
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic																							
					pubblicazione 1° acconto anno "a"	pagamento 1° acconto anno "a"											pubblicazione 1° acconto anno "a+1"	pagamento 1° acconto anno "a+1"										pubblicazione 2° acconto anno "a"	pagamento 2° acconto anno "a"											pubblicazione 2° acconto anno "a+1"	pagamento 2° acconto anno "a+1"						
					pubblicazione cong. "a-2" Impianti energivori	pagamento cong. "a-2" Impianti energivori											pubblicazione cong. "a-1" Impianti energivori	pagamento cong. "a-1" Impianti energivori																				pubblicazione cong. "a-1" Impianti energivori	pagamento cong. "a-1" Impianti energivori								

ESEMPIO GRAFICO / PRATICO FUNZIONAMENTO SCAMBIO SUL POSTO E CONSUMO

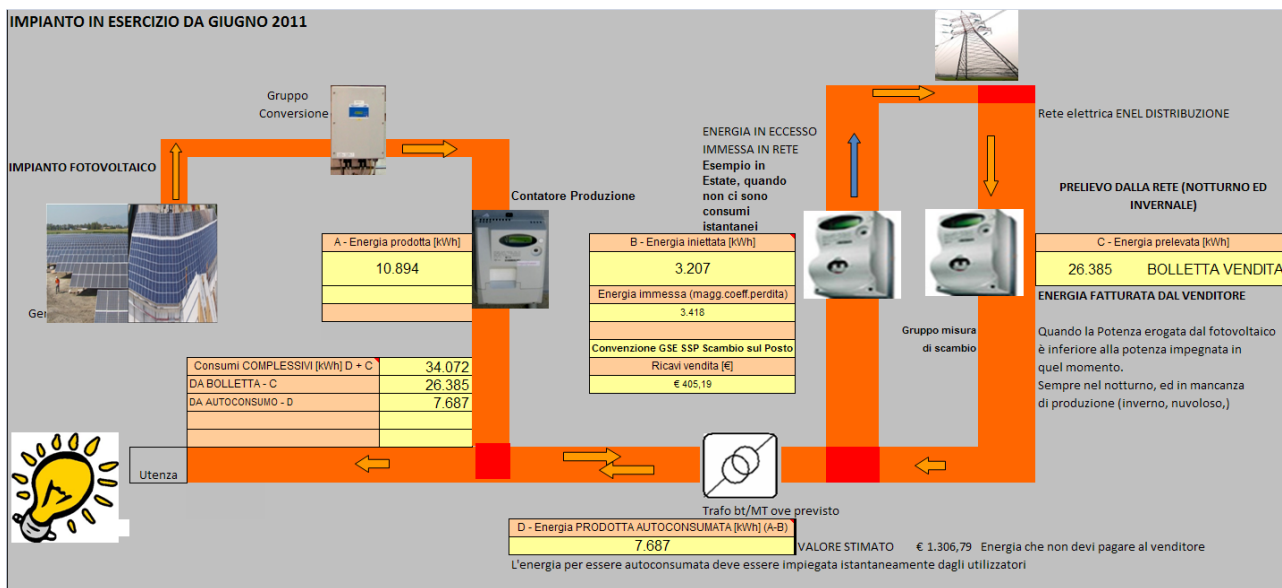

Nota per SSA (Scambio sul Posto Altrove -)

Ad oggi tutti gli impianti sono stati convenzionati con il GSE mediante la convenzione denominata SSP Scambio Sul Posto, con la quale si ottengono i maggiori vantaggi economici solo quando la Sede collegata dall'impianto FTV preleva dalla rete un quantitativo superiore all'energia prodotta in eccesso ed immessa in rete.

Valore Energia Immessa < Valore Energia consumata da SEDE



Il sistema di SCAMBIO ALTROVE consente di aggiungere ai consumi della sede anche un punto di solo prelievo di energia (es. Sede Comunale o Illum. Pubblica) per raggiungere il massimo vantaggio economico possibile.

Energia Immessa < Somma energia consumata da SEDE + Altro Prelievo

Il GSE solo dallo scorso anno ha abilitato i Comuni con popolazione inf. a 20.000 ab, ad aderire alla convenzione definita SCAMBIO ALTROVE (SSA in sigla), che nelle attese si presumeva contenere condizioni vantaggiose per i piccoli Comuni.

Tuttavia il GSE e AEEG, con il 2012, hanno regolamentato il meccanismo di remunerazione, non permettendo di utilizzare i prelievi di altri punti di scambio, ma solamente i c.d. PUNTI MISTI.

In poche parole, a conti fatti, **la convenzione SSA è economicamente uguale alla SSP** (che è attualmente in essere per gli impianti dei Comuni)

La convenzione SSA, a differenza di quella SSP, prevede di:

- inserire tutti gli impianti fotovoltaici in una sola convenzione;
- la creazione solo nel mese di gennaio, previa disdetta 60 gg di quella ancora in essere;
- di non fatturare e ricevere alcun acconto per tutto il primo anno, ma unico saldo dopo 5 mesi dalla fine periodo;
- una fattura a saldo, unica per tutti gli impianti di produzione inseriti in convenzione, annuale, sarà da emettere a maggio del secondo anno.

Adempimenti ed oneri G.S.E.

Il G.S.E. trattiene una somma come contributo di funzionamento del G.S.E. pari a 5c€ ogni kwh prodotto, che grava sul produttore di energia, ed utilizzatore dell'energia autoprodotta, in quanto gode del beneficio dell'autoconsumo, quindi resta a carico dell'amministrazione comunale.

Inoltre in caso di sostituzioni o riparazioni che vengono eseguiti da CIT e dichiarati sul sistema SIAD, ed il GSE prevede che siano addebitati al produttore i costi di istruttoria, secondo quanto stabilito dal D.M. 24 dicembre 2014 (c.d. "D.M. Tariffe").

In questo caso questa arriva in fattura elettronica da pagare separatamente con bonifico al Produttore identificato nell'amministrazione comunale.

La fattura è identificata con "Causale: Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche".

ESEMPIO



FATTURA NR. 2020034672 DEL 19/10/2020

Importo totale documento:

170,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/10/2020:

140,00 (EUR)

Causale: **Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche**

Causale: **Operazione non soggetta a verifica DURC**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	N. Contratto I04F24513707 FTV 202954,01 - RIF: 96253	70,000000	70,00	22,00%	Periodo 09/2020
2	N. Contratto I04E24515607 FTV 202954,02 - RIF: 96252	70,000000	70,00	22,00%	Periodo 09/2020

Visto che questo è un onere di gestione, come prevede la convenzione Comune - CIT, dopo il pagamento, l'amministrazione comunale, per ottenere il rimborso dovrà rimettere la fattura intestandola a CIT S.p.a. in liquidazione, ed inviare copia della fattura del GSE con copia del pagamento eseguito, alla amministrazione di CIT S.p.a. con richiesta di rimborso.

Modalità di rimborso

Si deve emettere ed inviare la fattura a:

Amministrazione

CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.

Via Del Commercio, 29

26013 CREMA (CR)

Partita IVA e Cod.Fiscale 01321400192

posta elettronica segreteria@consorzioit.net

PEC consorzioit@pec.it

La società è soggetta al regima iva split payment

CODICE SDI univoco è il codice di fatturazione elettronica che è T04ZHR3

Intestazione "RIMBORSO DEI COSTI GSE PER MODIFICHE IMPIANTISTICHE SIAD (vedere sulla fattura)" ed allegare copia della Fattura già pagata oppure compensata (si vede negli avvisi di pagamento Fattura GSE).

Le parti convengono che, ai sensi della presente convenzione, SCRIP S.p.A.:

1. sostiene tutti i costi di progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, di gestione, le spese generali e gli oneri finanziari inerenti agli impianti;

Sono inoltre calcolati gli ONERI di Gestione annualmente che vengono compensati nei pagamenti degli incentivi (voce negativa) che sono a carico del Comune.

Il COMUNE trova fattura nello SDI

Si possono consultare da CONTO ENERGIA FTV -> Dettaglio incentivi -> compare una riga



2020	Annuale	ID 22NNN	N	KwP	DM_24_12_2014	Euro	$(6-3)*2.2 + (20-6)*2 + (167.32-20) * 1.8$
------	---------	----------	---	-----	---------------	------	--

A fianco alla RIGA **IN PAGAMENTO**

In questo modo è consultabile il modo in cui viene calcolato ESEMPIO

Natura Economica: DM_24_12_2014 Stato Benestare: IN PAGAMENTO Tipo
Calcolo: Acconto Energia(kWh): Formula Imponibile: $(6-3)*2.2 + (20-6)*2 + (167.32-20) * 1.8$ Imponibile(€): 299,78

Viene applicata per scaglioni

ESEMPIO 20 KwP			
		Potenza nominale	20 KwP
		al kwP	
Potenze scaglioni	Tariffa	Euro	
sino a 3	- €	- €	
da 3 a 6	2,20 €	6,60 €	
da 6 a 20	2,00 €	28,00 €	
da 20 a 200	1,80 €	- €	
		34,60 €	

Numero Pratica: 240588
Natura Economica: DM_24_12_2014 **Stato Benestare:**
Energia(kWh): **Formula Imponibile:**
Imponibile(€): 299,78 **Note:**

Formula Testuale:

$$\sum_{i=1}^6 (\text{Scaglione di Potenza}_i) \times \text{Tariffa}_{\text{scaglione}, i}$$

Il GSE mette a disposizione i dati della FATTURA (Numero Data Scadenza) con accesso dal FTV Conto Energia -> Fatture GSE e poi DETTAGLIO.





Numero Identificativo GSE	Codice Contratto	Stato Fattura	Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Totale (€)	Dettaglio
240588	I04F26335207	Fattura GSE	2021000602	19/01/2021	01/03/2021	299,78	Dettaglio
240588	I04F26335207	Fattura GSE	2020005779	12/03/2020	30/04/2020	299,78	Dettaglio

COSTI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO SUL POSTO

COSTI AMMINISTRATIVI GSE - ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08

Questi sono i costi annuali che il GSE trattiene (vengono compensati) per la gestione della convenzione che è a favore del Comune, e quindi resta di sua competenza.

Ai fini del pagamento di una fattura prevista dal DM 24/12/2014 nell'ambito del Conto Energia, posso richiedere al GSE di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva e inviare il DURC?

Quesito con risposta

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=4c3bc802dbf394d0de1116f35b961985

No, in quanto il GSE, che opera come una Pubblica Amministrazione e fornisce servizi "in base ad un diritto esclusivo", non è obbligato a rilasciare alcun DURC.

In particolare le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a richiedere il DURC del GSE solo nel caso in cui lo stesso, in qualità di operatore economico, partecipi ad una gara d'appalto per l'esecuzione di lavori, lo svolgimento di servizi o la consegna di forniture.

Di contro, l'amministrazione pubblica debitrice non deve richiedere il DURC quando il pagamento al GSE è dovuto in virtù di una legge, come nel caso di costi amministrativi di cui al DM 24 dicembre 2014.

A sostegno della tesi su esposta, di seguito l'indicazione dell'ANAC:

"La regolarità contributiva deve essere accertata anche quando l'operatore economico è un soggetto pubblico? (Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 9/2009)

Il DURC deve essere acquisito qualora la società pubblica non fornisca le proprie prestazioni in base ad un diritto esclusivo di cui essa possa beneficiare in virtù di precise disposizioni legislative. Infatti, in base al principio della tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, la regolarità contributiva deve essere accertata qualora l'Ente pubblico agisca in qualità di operatore economico. Tuttavia, è compito dell'amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC)".

Adempimenti Autorità ENERGIA ARERA sull'energia elettrica



1 Registrazione anagrafica - solo per impianti = > 100 kWp

L'autorità per l'energia, ha introdotto alcuni obblighi per gli operatori che producono in proprio energia elettrica, imponendo ai produttori che dispongano di impianti uguali o superiori a 100 kw di potenza nominale, l'obbligo di registrazione alla anagrafe.

Riferimenti normativi e consultazione modalità di iscrizione:

<https://www.arera.it/it/anagrafica.htm>.

2 Versamento contributo annuale (solo per chi è un Produttore rilevante stima 900 kWp di impianti complessivamente installati)

L'autorità per l'energia ARERA, ha introdotto un contributo obbligatorio per gli operatori che producono in proprio energia elettrica e che raggiungono un importo di 100 €.

L'aliquota del contributo è stabilita annualmente (per il 2022 nella misura di circa 0,25 per mille (0,025%) dei ricavi del precedente anno), rappresentati in via semplificata dall'incentivo e dalla quota di energia ceduta alla rete (fatture dello Scambio sul Posto).

Precisiamo che, considerato che i ricavi per il calcolo sono quelli del precedente anno, tutti gli impianti sono esenti in quanto sono necessari ricavi superiori a 400.000,00 euro per raggiungere il minimo di 100 euro, che, per impianti fotovoltaici in zona Cremona, devono raggiungere la potenza installata di circa 900 kWp

Vedi:

<https://www.arera.it/it/comunicati/22/contributo22.htm>

3 Compilazione della Dichiarazione Annuale preliminare (solo oltre 100 kWp)

L'autorità per l'energia, obbliga gli operatori che producono in proprio energia elettrica e che **raggiungono la soglia di totale potenza installata > 100kWp** ad effettuare una autodichiarazione annuale collegandosi al portale nel sistema delle "Raccolte dati", dichiarando di essere un piccolo produttore (non superiore a 1 MWp potenza installata).

Si rimanda alle istruzioni ed al servizio dell'ARERA per i chiarimenti

<https://www.arera.it/it/comunicati/22/220525.htm>

NB: Le imprese esonerate dall'iscrizione all'Anagrafica operatori, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A (**produttori elettrici che gestiscono impianti di potenza complessiva inferiore ai 100 kW**), non sono tenute né alla compilazione della dichiarazione preliminare né ad inviare i conti annuali separati, purché siano già registrate presso Terna sul sistema GAUDI.

4 Indagine produttori Annuale – Dati tecnici su produttori di elettricità e autoproduttori - (solo oltre 100 kWp)

L'autorità per l'energia, obbliga gli operatori che producono in proprio energia elettrica e che **raggiungono la soglia di totale potenza installata > 100kWp** ad effettuare una indagine statistica entro il 31-marzo denominata

Indagini Annuali – Dati tecnici su produttori di elettricità e autoproduttori

Sono richiesti alcuni dati sugli impianti di produzione dell'Ente, (potenza, anno di avvio), dati sulla produzione lorda, sulla quantità di energia ceduta al GSE (le fatture dello Scambio sul posto in kwh) e sulla quota di autoconsumo dell'Impianto, dati sul prezzo dell'energia medio annuo, ed il quantitativo complessivo di energia elettrica consumata annualmente (tutte le



utenze delle sedi scuole e Pubblica Illuminazione sommate, divise per Media Tensione e Bassa Tensione)

Conservare la copia della dichiarazione dell'Anno precedente, e compilare secondo la guida disponibile (icona precedente).

ISTRUZIONI E DETTAGLI PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI ARERA - COMPILAZIONE INDAGINE

<https://drive.google.com/file/d/1D3qfCtWq6sQZx3ovkqiDwg3Y7qiUyfHn/view?usp=sharing>

■ GUIDA ALLA COMPILAZIONE ARERA INDAGINE ANAGRAFICA DICHIARAZIONE 2022 (ann...

Adempimenti Dogane ed accise sull'energia elettrica - solo per impianti oltre 20 kw

I soggetti titolari di licenza sono tenuti ai seguenti adempimenti:

1. Compilazione registro di produzione (CIT mediante il manutentore provvede alla compilazione)
2. Pagamento ANNUALE entro il **16 dicembre** del diritto di licenza (23,24 euro se uso proprio) con F24/Accise cod.tributo 2813 (VEDERE SOTTO IL FAC-SIMILE del modello da versare) causale CRExxxxxx (*numero della licenza, IT00 omissis*);
3. taratura periodica, ogni 3 anni, del contatore di produzione da parte di Ditta autorizzata dalle Dogane e Monopoli - CIT si occupa per conto dei Comuni di provvedere.
4. Presentazione di dichiarazione annuale di produzione e di consumo, da effettuare on-line entro il 30 marzo sul sistema delle Agenzie Dogane, **necessaria l'abilitazione e accesso allo SPID del Sindaco**, CIT si occupa della raccolta della DELEGA a M.Campanini, che presenta come delegato la dichiarazione attraverso il Portale telematico

Pagamento accise e diritto annuale di licenza

Con nota del 30.03.2012, è stato chiarito che tutta l'energia auto consumata è ESENTE ACCISA.

FAC SIMILE PAGAMENTO CON F24/ACCISE DIRITTO ANNUALE

https://drive.google.com/file/d/1My5cm53koTYH63qm9TRS0_ljGvBoRIEL/view?usp=sharing

Importante: deve essere riportato il codice della licenza privo delle prime lettere IT00...

<https://drive.google.com/file/d/1cD5UL9BmYI7PKvUSbjqCVADS67XxMaUF/view?usp=sharing>

<http://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/index.asp>

Area Assistenza e Informazione agli Utenti

E-mail dogane.brescia.urp@agenziadogane.it

Orario - Assistenza telefonica: Lun.-Ven. 9.00/13.00 e 14.00/15.30

Sezione Operativa Territoriale di CREMONA

Indirizzo Via della Conca, 3 - 26100 Cremona

Telefoni - 0307680111 (tasto 2)



E-mail : dogane.brescia.cremona@adm.gov.it

Orari Ufficio: Lun. - Ven.: 8:00/18:00

Apertura al pubblico: Lun. - Ven.: 9:00/13:00 - 14:00/15:30

Modifica Rappresentante Legale Nuovo Sindaco/ Anagrafica Agenzia delle Entrate

Si ricorda che in occasione del cambio di Sindaco (o anche di Commissario Prefettizio) è necessario :

- Richiedere alla Agenzia delle Entrate la registrazione del nuovo Rappresentante Legale;
- Viene richiesto che il nuovo Rappresentante si presenti, entro 60 gg dalla nomina, alla Agenzia delle Dogane (indirizzo Cremona vedi sopra) munito dell'originale della LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA (Originale in Comune trasmessavi nel periodo 2011-2012) per richiedere la modifica;

N.B. qualora non si ritrovi l'originale, contattare l'ufficio di Cremona della Agenzia delle Dogane, andrà presentata una denuncia di smarrimento (la presentate alla Polizia Locale) per la sostituzione della licenza.

Adempimenti E-Distribuzione -

E-Distribuzione è stata incaricata in sede di richiesta di allaccio alla lettura della produzione ed alla trasmissione al GSE delle letture periodiche.

In sede di avviamento E-Distribuzione ha emesso la fattura per la posa del contatore (nell'oggetto della fattura "posa riduttore") per circa 100 euro (piccoli impianti) 200 euro (maggiore di 30 kw) oltre IVA.

La connessione per la produzione essendo intestata al Comune, sarà fatturata al Comune, che procederà prima a liquidare e poi a richiedere rimborso a CIT SPA.

Inoltre arriveranno periodicamente le fatture relative al servizio di misura, fatturato a semestre/annuale, anche con notevole ritardo (prevedere a bilancio).

I corrispettivi definiti da E-Distribuzione per la misura dell'energia elettrica immessa in rete da un impianto di produzione per le quali riceverete annualmente la fattura (prevedere a bilancio) con la dicitura IT001E1884NNN Addebiti/Accrediti vari-POD PRODUZIONE ITP0AE1884NNNN - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA sono:

- Oltre 20 Kw - Corrispettivi annui Impianto per il servizio di Misura impianti di produzione in BT: 330 €/anno (Iva esclusa);
- Inferiore a 20 Kw - Corrispettivi annui Impianto per il servizio di Misura impianti di produzione in BT: circa 19 €/anno (Iva esclusa);

Importi ufficiali

Altre utenze in bassa tensione 2017 = 18,85€ - 2018 = 19,01€ - 2019 = 19,92€ - 2020 = 20,10€ - 2021 = 20,24€

<https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/produttori/servizi-di-misurazione0.html>

Modalità di rimborso

Si deve emettere ed inviare la fattura a:

Amministrazione

CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.

Via Del Commercio, 29

26013 CREMA (CR)

Partita IVA e Cod.Fiscale 01321400192

La società è soggetta al regime iva split payment

CODICE SDI univoco è il codice di fatturazione elettronica che è T04ZHR3



Intestazione "RIMBORSO DEI COSTI E-DISTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVATI – periodo _____ (vedere sulla fattura)" ed allegare copia della Fattura già pagata a E-DISTRIBUZIONE.

CIT, procederà a rimborsare al Comune queste spese, previa presentazione di fattura emessa dal Comune.

REGIME FISCALE ED AGGIORNAMENTO RENDITA IMMOBILE

IL GSE chiede sempre fattura per pagare gli importi dello scambio sul posto.

1. Impianto inferiore a 20 kW

La fattura é fuori campo IVA cioè non ha IVA.

La produzione e vendita di energia elettrica non rientra nell'attività commerciale del comune, pertanto la produzione e vendita dell'energia é esclusa dall'applicazione dell'iva (sempre se l'impianto ha potenza inferiore a 20 kw).

In base alla circolare Agenzia delle Entrate RM 13/E del 20/01/2009 solo per gli impianti di potenza inferiore a 20 kW posti al servizio della sede dell'ente non commerciale, il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assume rilevanza fiscale. In tutti gli altri casi il contributo in conto scambio è da assoggettare ad IVA.

Si veda anche la Risoluzione n. 32 del 4/04/2012 - Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell'ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza - pdf

2. Impianto superiore a 20Kw

La fattura é obbligatoriamente con IVA.

Agenzia del Territorio e Agenzia Entrate su Fotovoltaico – Adeguamento catastale

L'immobile che ospita un impianto fotovoltaico deve essere adeguato nella sua rendita, in quanto assume un valore superiore.

Molto sinteticamente è necessario procedere con l'accatastamento dell'immobile con impianto fotovoltaico, se questo comporta una rendita catastale, aumentando il valore capitale di una percentuale pari o superiore al 15%.

Con la circolare 36/2013 sono stati forniti alcuni parametri oggettivi per individuare i casi in cui non sussiste l'obbligo di accatastamento (e gli impianti sono considerati beni mobili).

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
 - la potenza nominale complessiva, espressa in kilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
 - per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri cubi.
- Attenzione: resta l'obbligo di variazione catastale nel caso in cui l'impianto comporta l'incremento della originaria rendita di una percentuale pari o superiore al 15 per cento, anche se è "piccolo".



Consideriamo che gli immobili che ospitano gli impianti del Comune realizzati in convenzione sono tutti Comunali, con categorie non "commerciali" (categorie B o C4) quindi non soggette a vendita o commerciabilità del bene, in buona parte non soggetti direttamente a IMU (o TASI TARI ..), sarà il proprietario dell'immobile, quindi l'Amministrazione, a decidere come operare.

Vedere

- Nota dell'Agenzia del Territorio n. 31892 del 22 giugno 2012
- Circolare del 19/12/2013 n. 36/E/2013 OGGETTO: Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali

Pronunce Agenzia Entrate su Fotovoltaico

- Risoluzione N. 32 4 aprile 2012 - Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell'ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza
- Risoluzione del 25/08/2010 n. 88 - Direzione Centrale Normativa
- Circolare del 23/06/2010 n. 38 -
- Circolare del 19/07/2007 n. 46 - Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici -
- Risoluzione n. 22 del 28/01/2008 (Impianto concesso in comodato locazione- da parte di soc. costrutt.)
- Risoluzione n. 61 del 22/02/2008 (amm.ne pubblica che utilizza impianto realizzato da terzi – tariffa=corrispettivo)
- Risoluzione n. 13 del 20/01/2009 Trattamento fiscale del contributo in conto scambio di cui alla Delibera AEEG n. 74/2008. Istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestore dei Servizi Elettrici, SPA –Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 -
- Circolare del 06/12/2007 n. 66 - Tariffa incentivante art. 7, c. 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 – Precisazioni
- Circolare del 19/12/2013 n. 36/E/2013 OGGETTO: Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali

Sentenze

Sentenza del 15/02/2010 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Milano - ACCISE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ALIQUOTA AGEVOLATA.

Chiarimenti dr. Graziano Valcarengi Esperto Amministrativo/Revisore Contabile

"Si riporta una comunicazione a chiarimento delle modalità operative

- 1) *il contratto è stato sottoscritto tra Comune ed SCRP, comprensivo del comodato d'uso delle superfici. Inoltre viene stabilito che il contributo che proviene dal GSE venga destinato a SCRP che farà il suoi conteggi, quantificherà cosa gli occorre, per rivalersi sul trasferimento, fino a quando diventerà anche positivo con trasferimento delle quote residue al Comune*
- 2) *il Comune è il richiedente del contributo al GSE*
- 3) *l'intestazione dell'utenza rimane a carico del comune*

Fatte queste premesse, si deve operare come segue :

- 4) *il Comune, in base ai propri principi contabili, non può omettere di contabilizzare sia i crediti che i debiti;*
- 5) *si definisce che le bollette saranno sempre a carico del comune (imputazione di spesa in parte corrente al servizio corrispondente. Es. scuole, sede comunale, sportiva)*



- 6) *il contributo del GSE, pur non transitando nelle casse del Comune, deve essere contabilizzato. Quindi bisogna creare una posta contabile in entrata (3.05) "Contributo interventi fotovoltaico da GSE" e una in uscita, al servizio corrispondente "Convenzione con SCRP per realizzazione intervento fotovoltaico". Se lo si considera quota canone, intervento 4, se lo si considera come quota parte a fronte delle prestazioni di SCRP, ossia realizzazione ma anche manutenzione periodica, potrebbe essere Int. 3 Prestazioni. (Su questo particolare bisogna chiarirsi -)*
- 7) *la domanda di allaccio è stata pagata direttamente da SCRP per conto del Comune. Enel ha fatturato a Comune ma la fattura è stata ritirata da SCRP e pagata. poi è stata presentata al Comune la fattura di rimborso (pari importo da parte di SCRP). Anche in questo caso si tratta di prestazione (apposito capitolo al servizio di riferimento finanziato da voce di entrata (3.05) che può essere individuata come "Contributi da parte SCRP per realizzazione impianto fotovoltaico". In questo caso avrei preferito che la fattura fosse pervenuta direttamente al comune (registrazione fiscale) per le problematiche IVA. Poi SCRP avrebbe rimborsato con compensazione sul fondo GSE. Anche questo è un dettaglio da chiarire.*

Non dovrebbero esserci altri particolari. Quindi :

- 8) *SCRP deve comunicare sempre (almeno una volta l'anno) la situazione del contributo ricevuto da GSE e quanto destinato alla compensazione delle spese, dimostrandole. Questo permette al comune di recepire i documenti, accertare ed impegnare la spesa ed operare le compensazioni contabili interne."*

Dal 31.12.2021 tutti i rapporti contrattuali di SCRP sono stati conferiti con atto notarile a Consorzio.it

I.V.A.

A fronte delle fatture di incasso dell'energia prodotta dall'impianto emesse al GSE, il Comune paga fatture per l'energia consumata, sia sullo stesso sito, che in altre utenze, oltre alle fatture per il servizio di misura a E-Distribuzione citate sopra.

Inoltre CIT fatturerà periodicamente in base agli incassi bimestrali del credito ceduto dal Comune, per la copertura dei costi di progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione, degli oneri, delle spese generali e dei costi finanziari relativi agli impianti fotovoltaici.

In sintesi saranno emesse al Comune fatture già quietanziate, remunerate con l'incentivo GSE ricevuto in cessione, la cui dicitura sarà concordata con l'Amministrazione di CIT.

Adempimenti E-Distribuzione – adeguamenti impianti allacciati prima del marzo 2012

Il GSE sta preavvisando di alcuni obblighi di "ritaratura" del sistema di protezione dell'impianto fotovoltaico mediante avvisi.

CIT si occuperà **ESCLUSIVAMENTE** per gli impianti realizzati in Convenzione, a commissionare ed eseguire tale servizio entro il termine indicato.

Il Comune sarà chiamato in causa in quanto è il sottoscrittore del REGOLAMENTO DI ESERCIZIO e pertanto dovrà sottoscrivere il suo aggiornamento.

Riferimenti

Delibera 08 marzo 2012 84/2012/R/eel - Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale -



Deliberazione 6 Giugno 2013 243/2013/R/eel - ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. modifiche alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL - Entro APRILE 2015 saranno da aggiornare gli impianti di potenza inferiore a 20 kwp connessi in B.T.

Inoltre dal 2017, in avanti è stata richiesta ogni 5 anni la taratura e verifica dei sistemi e dispositivi di interfaccia con il sistema elettrico.

CIT si fa carico di controllare le scadenze e di provvedere ad effettuare le prove, ed alla registrazione nel portale E-Distribuzione, per conto del Comune.

Adempimenti Vigili del Fuoco – solo Edifici soggetti a Certificato Prevenzione Incendi

Premesso che in sede di realizzazione si è preferito posizionare, ove possibile, tutte le apparecchiature all'esterno, in contenitori metallici che non possono propagare incendio, lontano da attività soggette alla Prevenzione incendi, comunque, dopo la ns. installazione, nel 2012 il Ministero dell'Interno, ha previsto quali valutazioni devono essere eseguite in sede di rinnovo, da parte del dichiarante.

- guida installazione impianti fotovoltaici 2010 - prot. n. 5158 del 26 marzo 2010
- guida installazione impianti fotovoltaici 2012 - prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012

Sinteticamente per gli impianti esistenti prima dell'emissione della nota 2012, è richiesto:

- gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) la valutazione se esiste aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, e la presentazione di SCIA per l'impianto.
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche della conformità e dichiarazione di corretta esecuzione.

Alcune indicazioni

La maggior parte degli impianti in convenzione, allacciati tra dicembre 2010 e giugno 2011 hanno avuto accesso al 2° Conto Energia alias 2 C.E. .

Solo alcuni, eseguiti più tardi nel 2011 come fine lavori, hanno accesso al 3° (Provincia di Cremona e Romanengo) o 4° Conto Energia (Pianengo).

REVISIONI del DOCUMENTO aggiornato al 2022

Prima emissione 23-settembre-2011

Revisione con nuovi link 30 settembre 2011

Revisione con Agenzia Dogane – 10 ottobre 2011

Revisione con indicazioni Notaio 28 novembre 2011

Revisione con SSA introdotto 1 dicembre 2011

Revisione con note DOGANE e E-Distribuzione 7 dicembre 2011 e 14 dicembre 2011

Revisione con Decreto del 30.12.2011 Min.Econ.Finanze

Revisione con aggiornamento link nuovo sito GSE 21.3.12

Revisione con comunicato Agenzia delle Dogane/nuove info giugno 2012

Revisione con obblighi e contributo AEEG – 7 dicembre 2012

Revisione con nuove modalità pagamenti e SSP e SSA del SGE – giugno 2013

Revisione con nuove DTF SSP e SSA del SGE e circ. Ag.Entrate – dicembre 2013

Revisione con obbligo agg. catastale e adempimenti delibera 84/2012/R/eel e circolare VVF – marzo 2014

Revisione – dicembre 2014

Revisione con obblighi derivanti da Agenzia delle DOGANE /E-Distribuzione

Revisione con link e indicazioni ARERA 2020 e adeguamenti impiantistici SIAD 09/09/20

Revisione con spiegazione ONERI DM_24_12_2014 e oneri amministrativi SSP aggiornato SSP

Revisione per Conferimento di ramo di azienda da SCRP a CIT 05/01/2022

Revisione precisazione DURC e GSE per il pagamento 07/04/2022

Revisione dati 2022 per contributi arera

